


工作說明

1. 冷媒元件之先後順序應依冷媒系統圖，不得隨意更改。
2. 為公平起見，請勿使用私帶相關器材，如有發現者視同缺失。
3. 請依圖示管徑大小施作，如有接頭不符情形，請自行用轉換接頭處置。
4. 管路連接處，主要係以銲接為主，次要再採用喇叭口接合施作，銲接應充氮銲接。
5. 銅管之管徑，應符合圖面所要求各段之管徑，如有不符該段以扣分論。
6. 應注意各冷媒元件之特性與流向，如有裝錯者，以重大缺失論處。

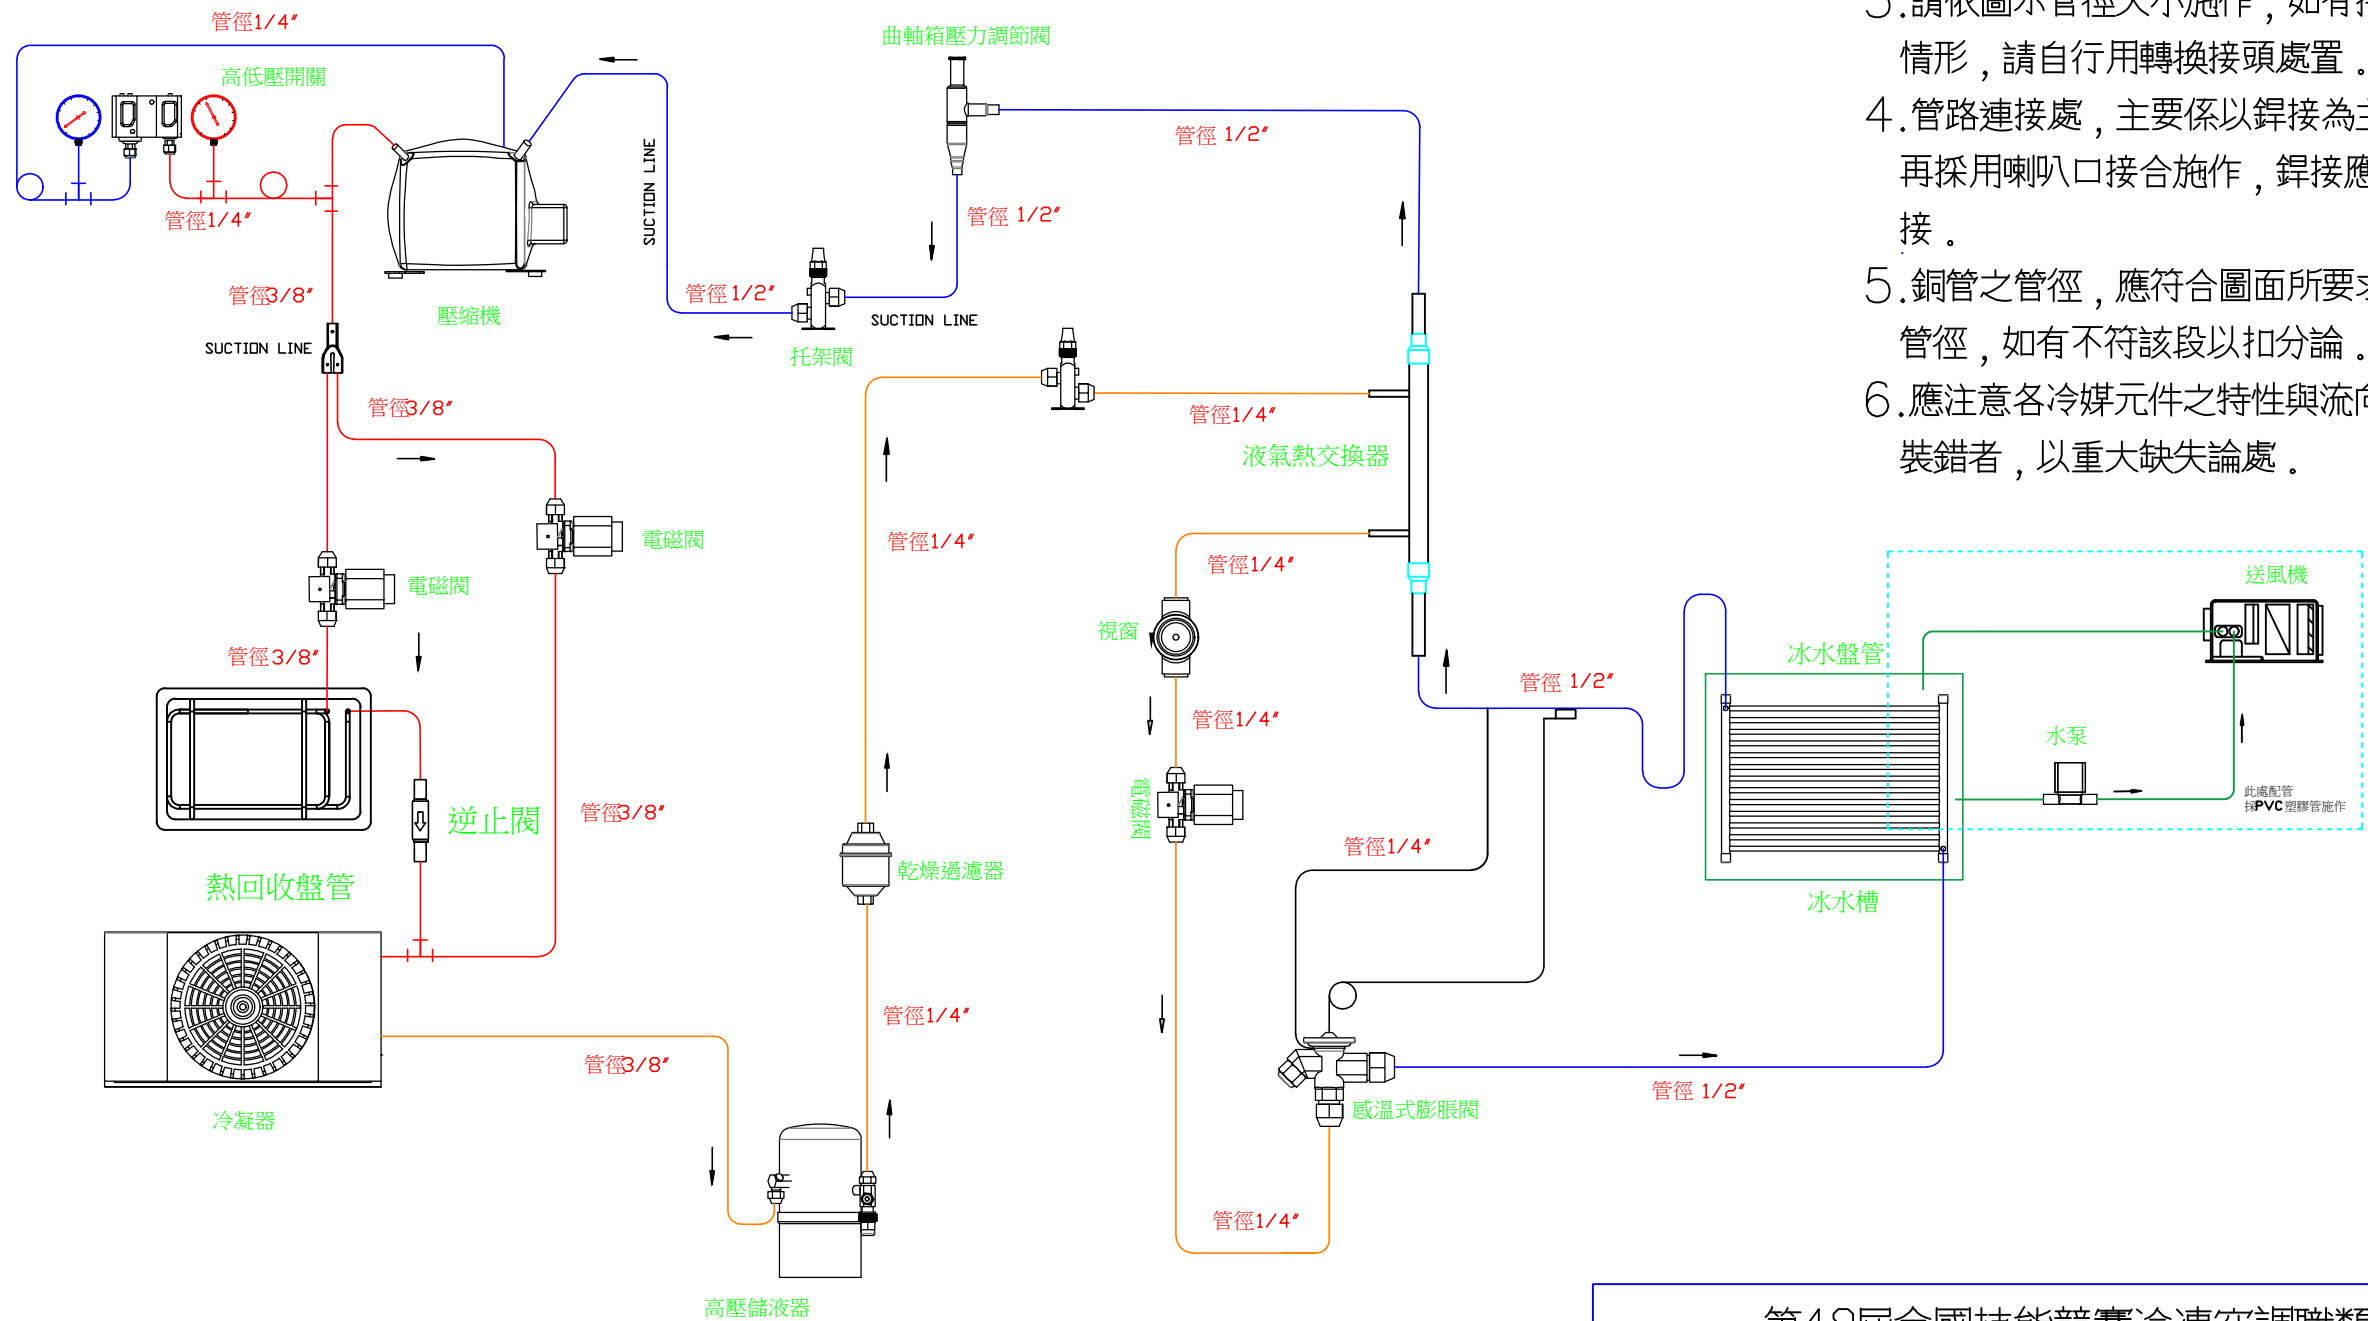

第49屆全國技能競賽冷凍空調職類



圖 名	冷媒系統圖			
圖 號	R.005	單 位	mm	
圖角法		裁判長	卓清松	