


工作說明

1. 請配合冷媒系統圖(R-005)完成組裝作業。
2. 應依規定完成圖面之俯視圖所標示各元件，完成固定組裝作業。
3. 銅管與毛細管應有適當之固定；銅管固定之間距(中心)不能大於30cm, 如說明二。
4. 所有電路之配接應妥善使用細芯控制線(電纜)配接。
5. 所有設施未標明之尺寸，可由選手自行決定，但應符合圖說之相對位置。
6. 請依圖示管徑大小施作，如有接頭不符情形，請自行用銅管燒焊處置。
7. 管路銜接處，如圖面未指定者，可自行決定採用燒焊銅管施作。
8. 銅管之管徑，應符合圖面所要求各段之管徑，如有不符該算以扣分論。
9. 應注意各冷媒元件之特性與流向，如有裝錯者，以重大缺失論處。
10. 銅管有結露可能之冷媒元件與管段應妥善保溫。
11. 所有負載側之電源應妥善使用電纜，並適當連接。

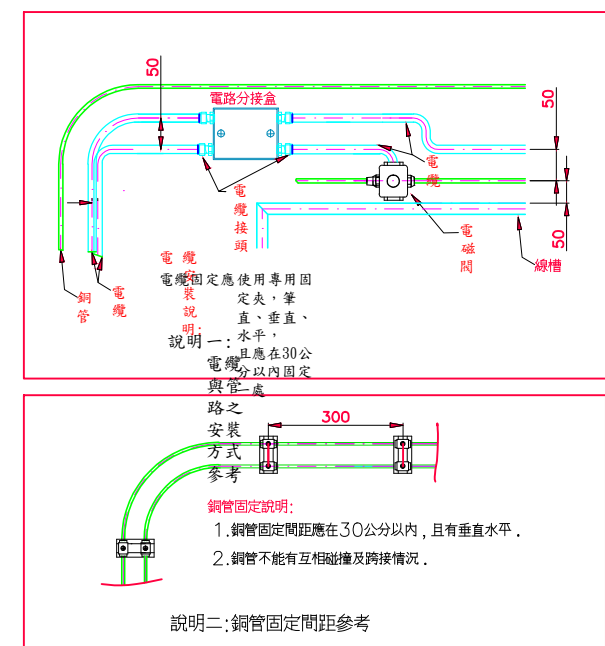

第49屆全國技能競賽冷凍空調職類				
	圖 名	安裝配置圖		
	圖 號	R.004	單 位	mm
	圖角法		裁判長	卓清松