


說明：

1. 尺寸標註單位為mm，個位數以下四捨五入標示。
2. 熟悉場地時，選手需於木心板繪製基準線(紅色)及100mm格線(藍色)，格線誤差超過2mm則不予評分，並將三夾板調整成水平狀態。
3. 尺寸標示除管端面外，其餘皆以管中心計算。
4. 水平度與垂直度評分，均以木心板基準面為依據。
5. 接合方式：PVCP膠合，BIP牙接，CUP錫焊，SSP，壓接。
6. 彎曲半徑PVCP為R70-HB；BIP，CUP，SSP-MB。
7. 為保持底部管路與基準面木心板平行固定，選手可適度墊高底管，但至少需有一處底管或配件接觸板面，且底管與面板最大間隙不可超過15mm。
8. 水栓位置之標示依C*F銅水栓接頭端面為準。
9. 選手於競賽時間內，自行操作試水壓程序，若要評分則舉手告知裁判，由兩位裁判評分並簽名，若超過競賽時間仍未完成，不予評分。
10. 圖面尺寸有標示±3者為計分尺寸，其它評分說明請參考評分標準表、評審要點說明及注意事項。
11. 管材五項及標線含意：

- | | |
|----------------|-------------|
| — BIP (3/4") | — 延伸線 |
| — CUP (3/4") | — 尺寸線 |
| — 304壓接管(3/4") | — 基準線 |
| — PVCP(3/4") | — 底面格線 |
| | — 木板(12mm厚) |
| | — 護管鐵 |

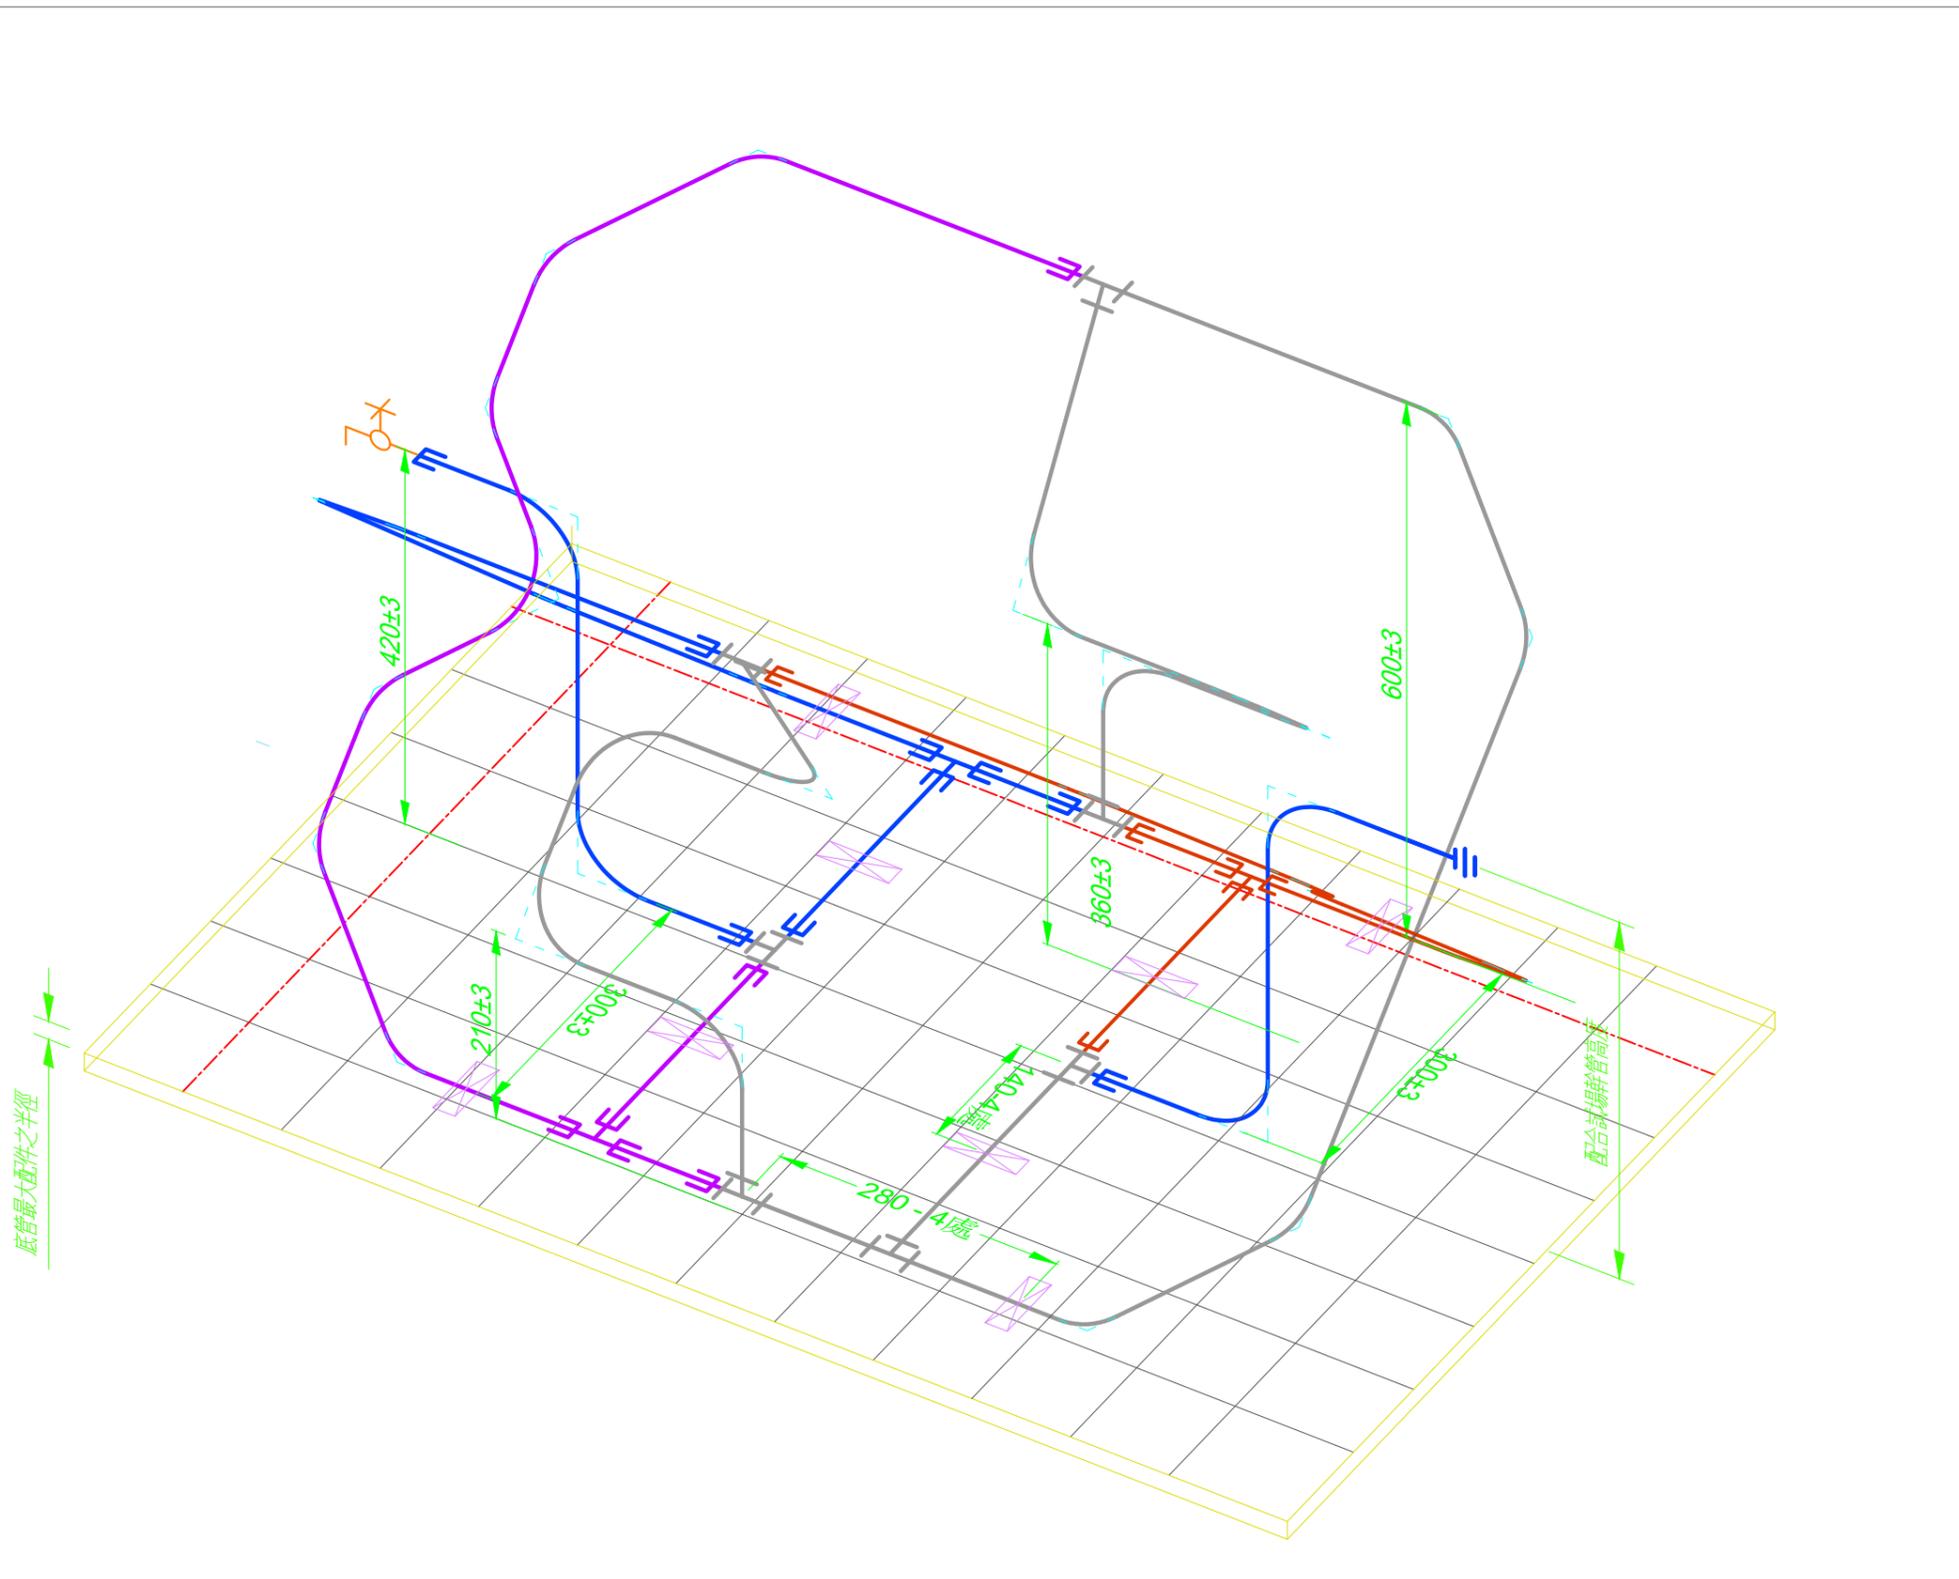

第52屆全國技能競賽初賽

職類	試題名稱	時間	命題人
配管與暖氣	鐵塑綿延(一) 立體圖	4小時	王宣勝