




Detail A2

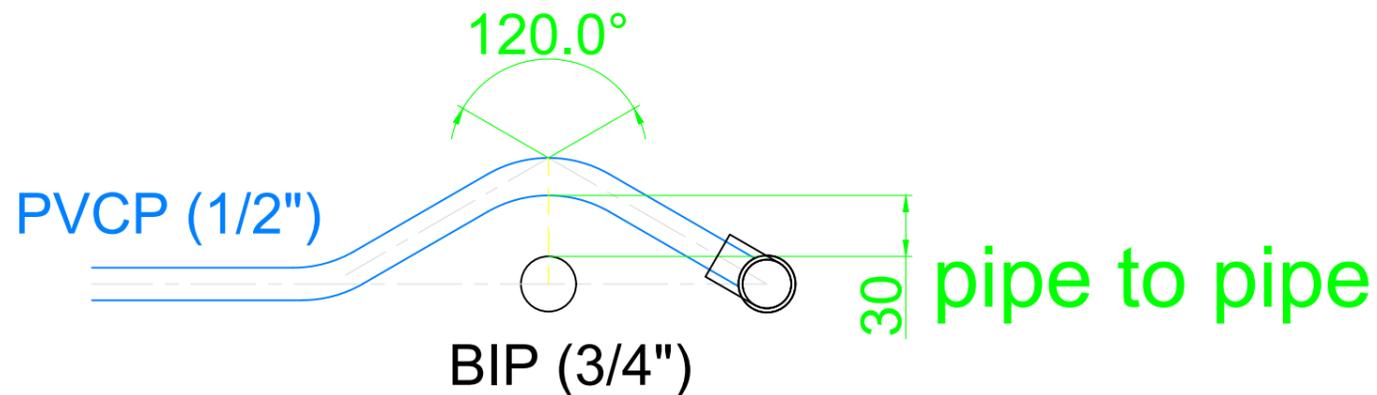


Detail A1

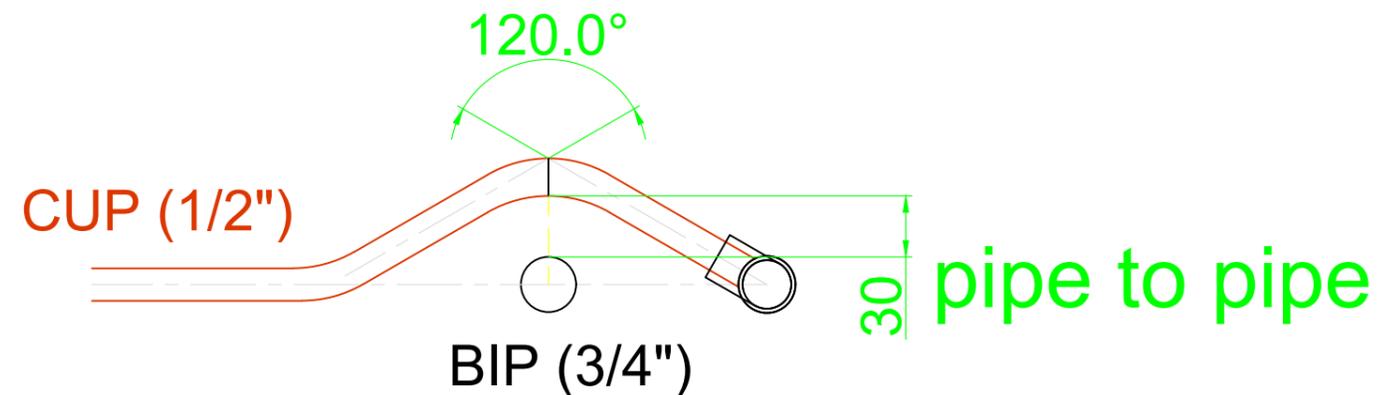

Detail B2

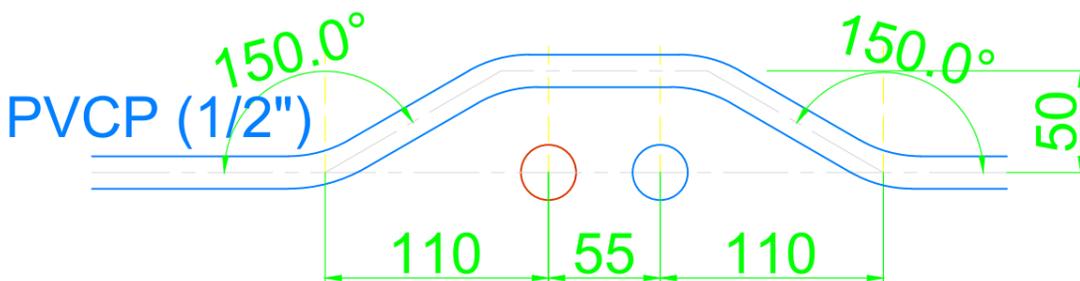

Detail B1

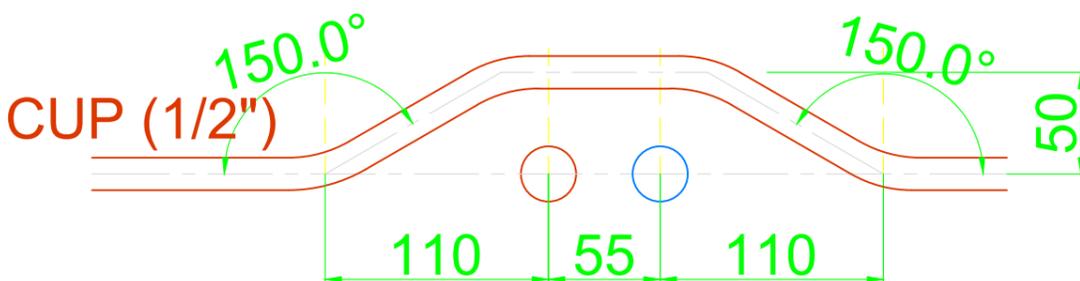

說明：

1. 尺寸標註單位為mm。
2. 熟悉場地時，選手需於木心板繪製基準線(紅色)及管線安裝參考線(藍色)，並應將三夾板調整成水平狀態，誤差超過2mm則尺寸部分不予評分。
3. 尺寸標示除管或管件端面外，其餘皆以管中心計算。
4. 水平度評分，均以木心板基準面為依據。
5. 彎曲半徑PVC為R60-HB; BIP, CUP, SSP-MB。
6. 為保持底部管路與基準面木心板平行固定，選手可適度墊高底管，但至少需有一處底管或配件接觸板面，且底管與面板最大間隙不可超過15mm。
7. 選手於競賽時間內，應自行於試氣處接妥相關管件連接至現場提供之崗位接口(C式空壓機快速母接頭)，並操作試氣壓程序(2min)，若要評分則舉手告知裁判，由兩位裁判評分並簽名，若超過競賽時間仍未完成，不予評分。
8. 圖面尺寸由裁判群於競賽2小時前共同選定部分為計分尺寸，其它評分說明請參考評分標準表，評審要點說明及注意事項。

9. 標線含意：

- BIP (3/4")
- PVC (1/2")
- 304壓接管(1/2")
- CUP (1/2")
- - - datum
- ref line
- 延伸線
- 尺寸線與標註
- 管中心延伸線
- 護管鐵
- 木板(12mm厚)

第53屆全國技能競賽初賽

職類	試題名稱	時間	命題人
配管與暖氣	鐵塑綿延(三) 詳圖	4小時	王宣勝